



SM100-B 与重庆德尔森 DZS-3136DP 差压变送器通讯

背面接线图

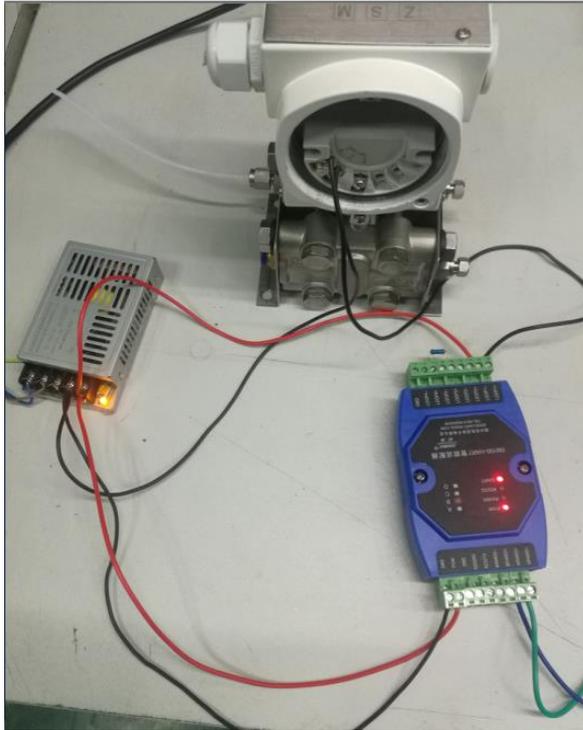


正面接图

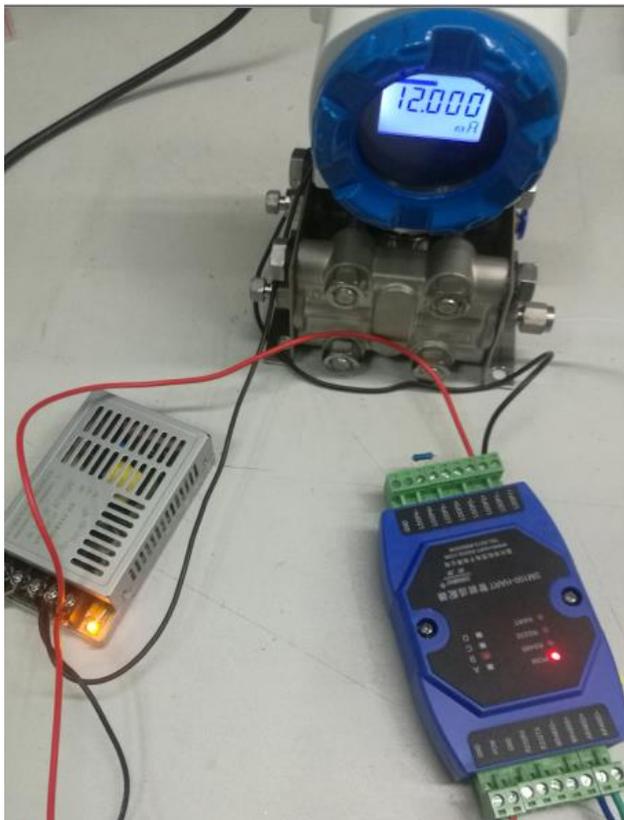


软件配置 这个表不是标准的 HART 协议，所有以自定义协议方法转为标准的 MODBUS-RTU 协议

1 在透明协议方式，用 HART 指令读到压力值

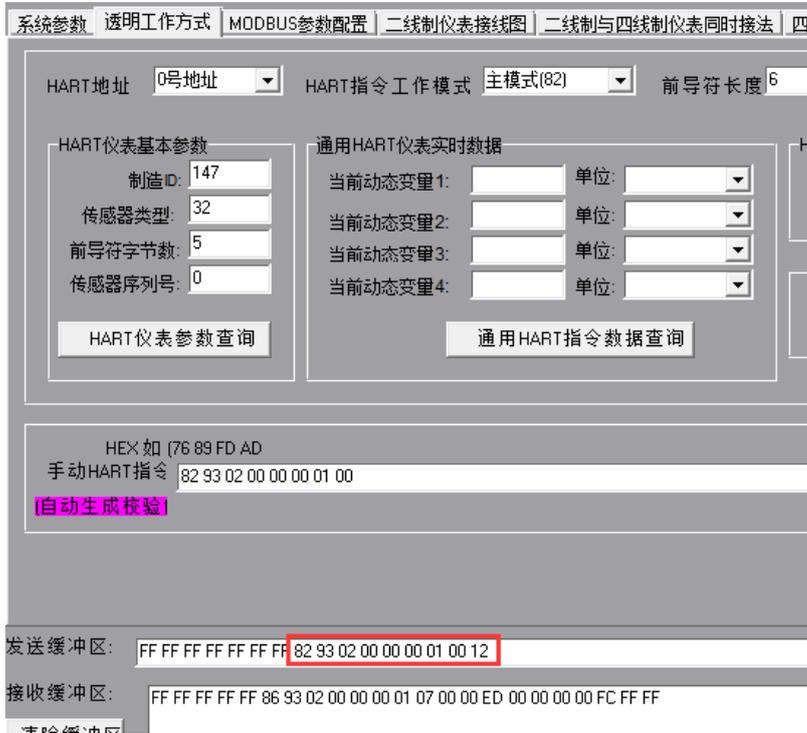

2 设置自定义协议方式

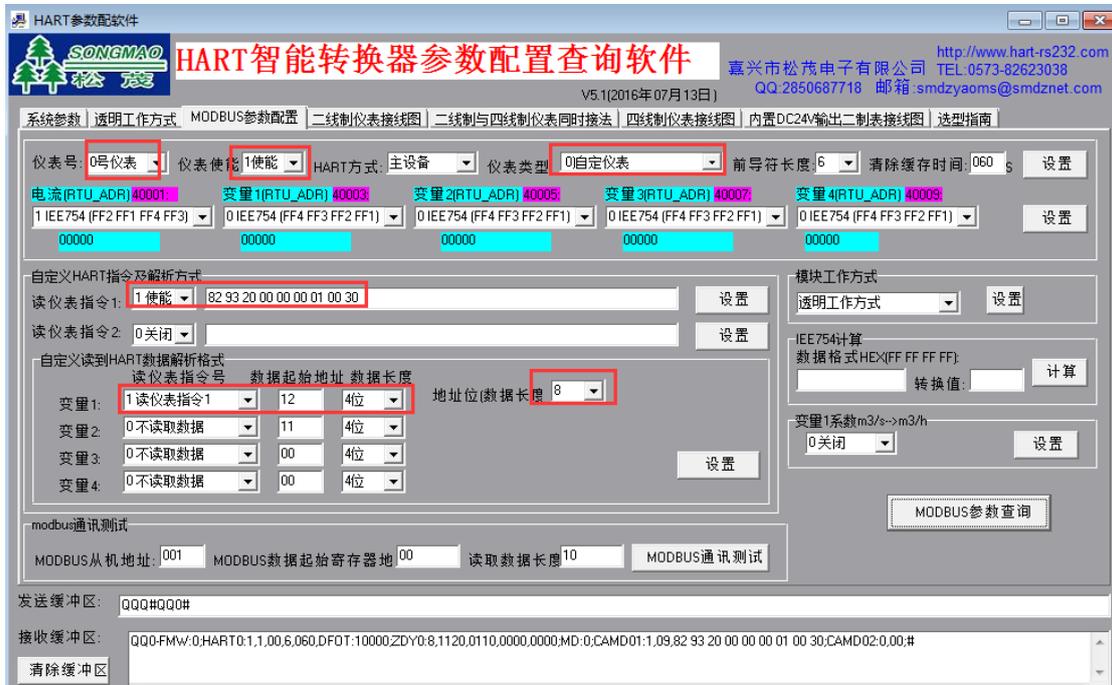


标出的红色的必须设置 才能读到数据

3 设置单台 MODBUS 模式



4 进行 MODBUS_RTU 数据查询

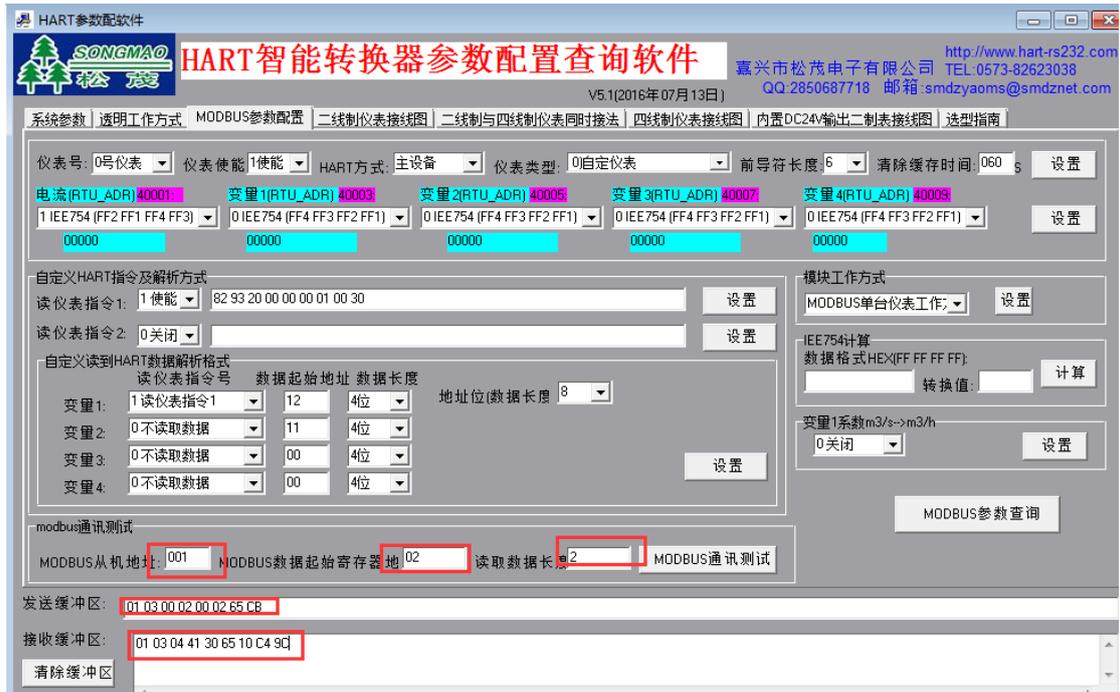

HART 协议转换 MODBUS-RTU 协议成功

由嘉兴市松茂电子公司技术部提供
2017-06-22